Feststellsysteme für Brandabschnittstüren, Rauchschalter

Zentrale FSZ-Basis - Entscheidungsdiagramm

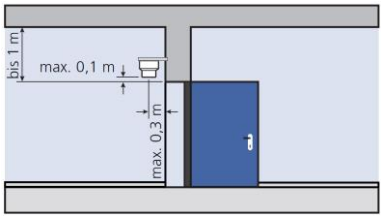

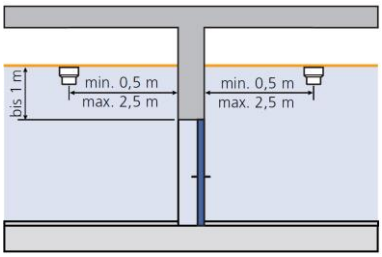

Rauchundurchlässige Unterecke

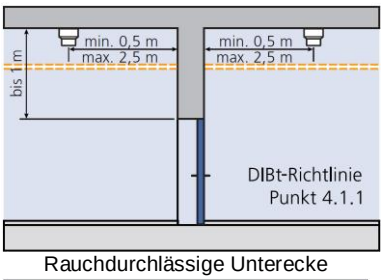

Rauchdurchlässige Unterecke

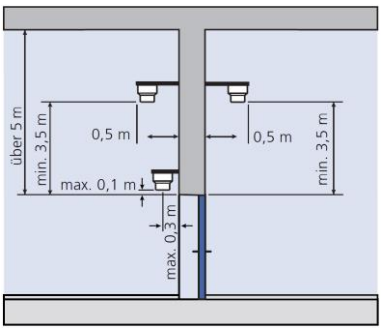

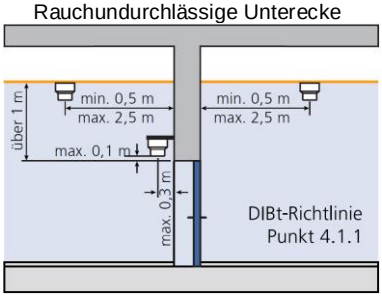

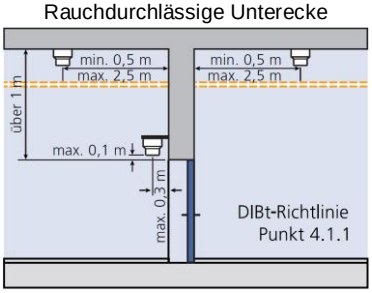

Entscheidungsdiagramm zur Anordnung von Rauchmeldern in Türfeststell-Anlagen

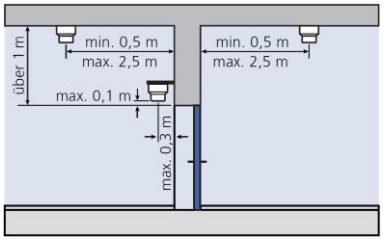

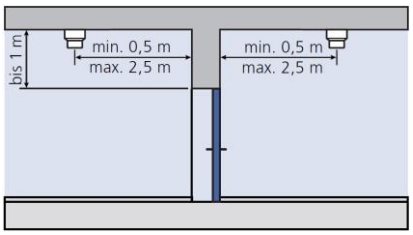

1 Optischer Rauchschalter ORS 142 mit Abschlussmodul
2 Türhaftmagnet
Feste Bestandteile einer Feststellanlage
3 Zusätzlicher externer Reset-Taster
4 Zusätzlicher externer Handauslösetaster
5 Weiterleitung des Alarmsignals an externe, optische und akustische Signalgeber
Variable, externe Komponenten einer Feststellanlage

Systemübersicht Zentrale FSZ Basis