



Feststellssysteme für Brandabschnittstüren, Rauchschalter
Zentrale FSZ-Basis - Entscheidungsdiagramm

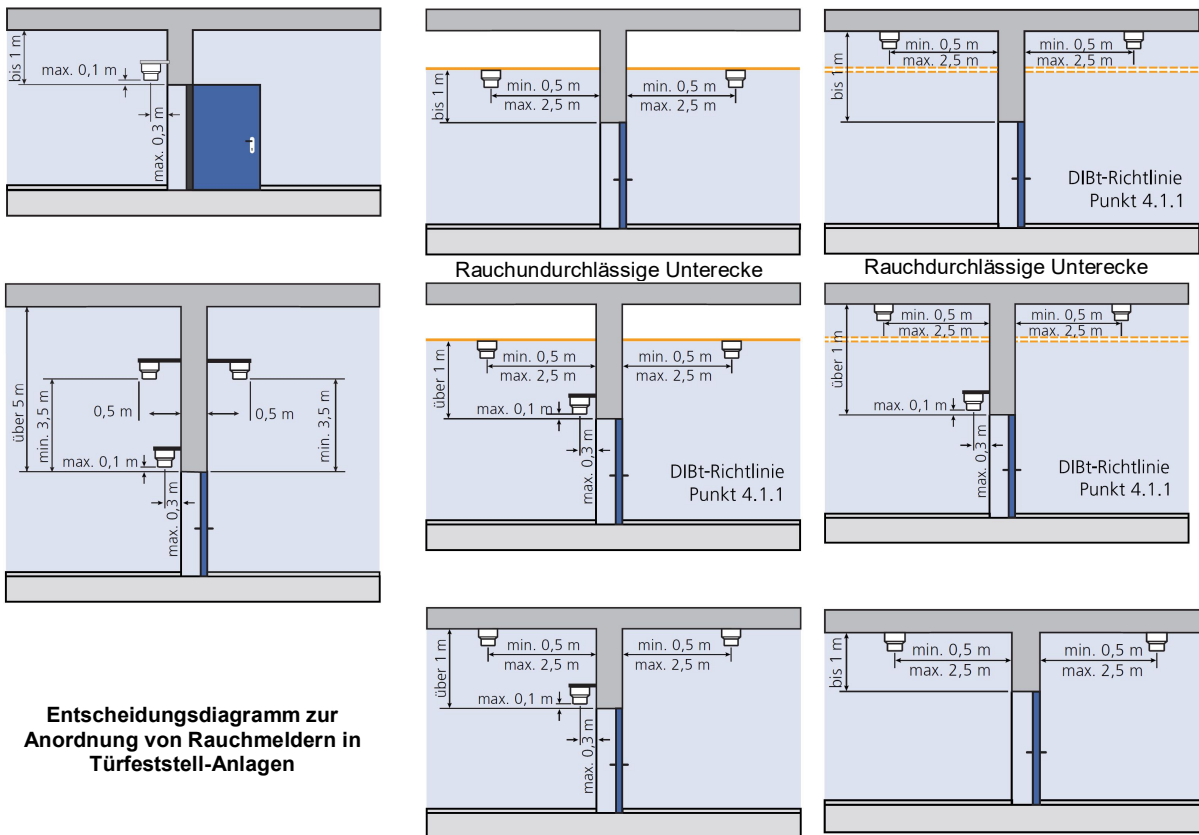

Entscheidungsdiagramm zur Anordnung von Rauchmeldern in Türfeststell-Anlagen

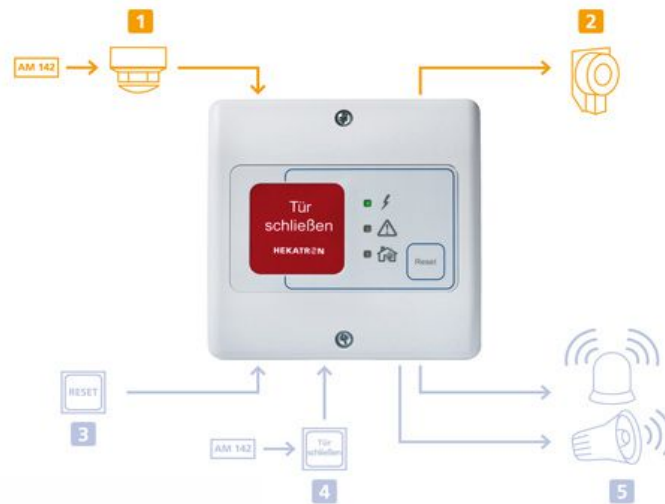

- 1** Optischer Rauchschalter ORS 142 mit Abschlussmodul
 - 2** Türhaftmagnet
 - 3** Zusätzlicher externer Reset-Taster
 - 4** Zusätzlicher externer Handauslösetaster
 - 5** Weiterleitung des Alarmsignals an externe, optische und akustische Signalgeber
- Feste Bestandteile einer Feststellanlage
- Variable, externe Komponenten einer Feststellanlage

Systemübersicht Zentrale FSZ Basis

Stand: November 2015